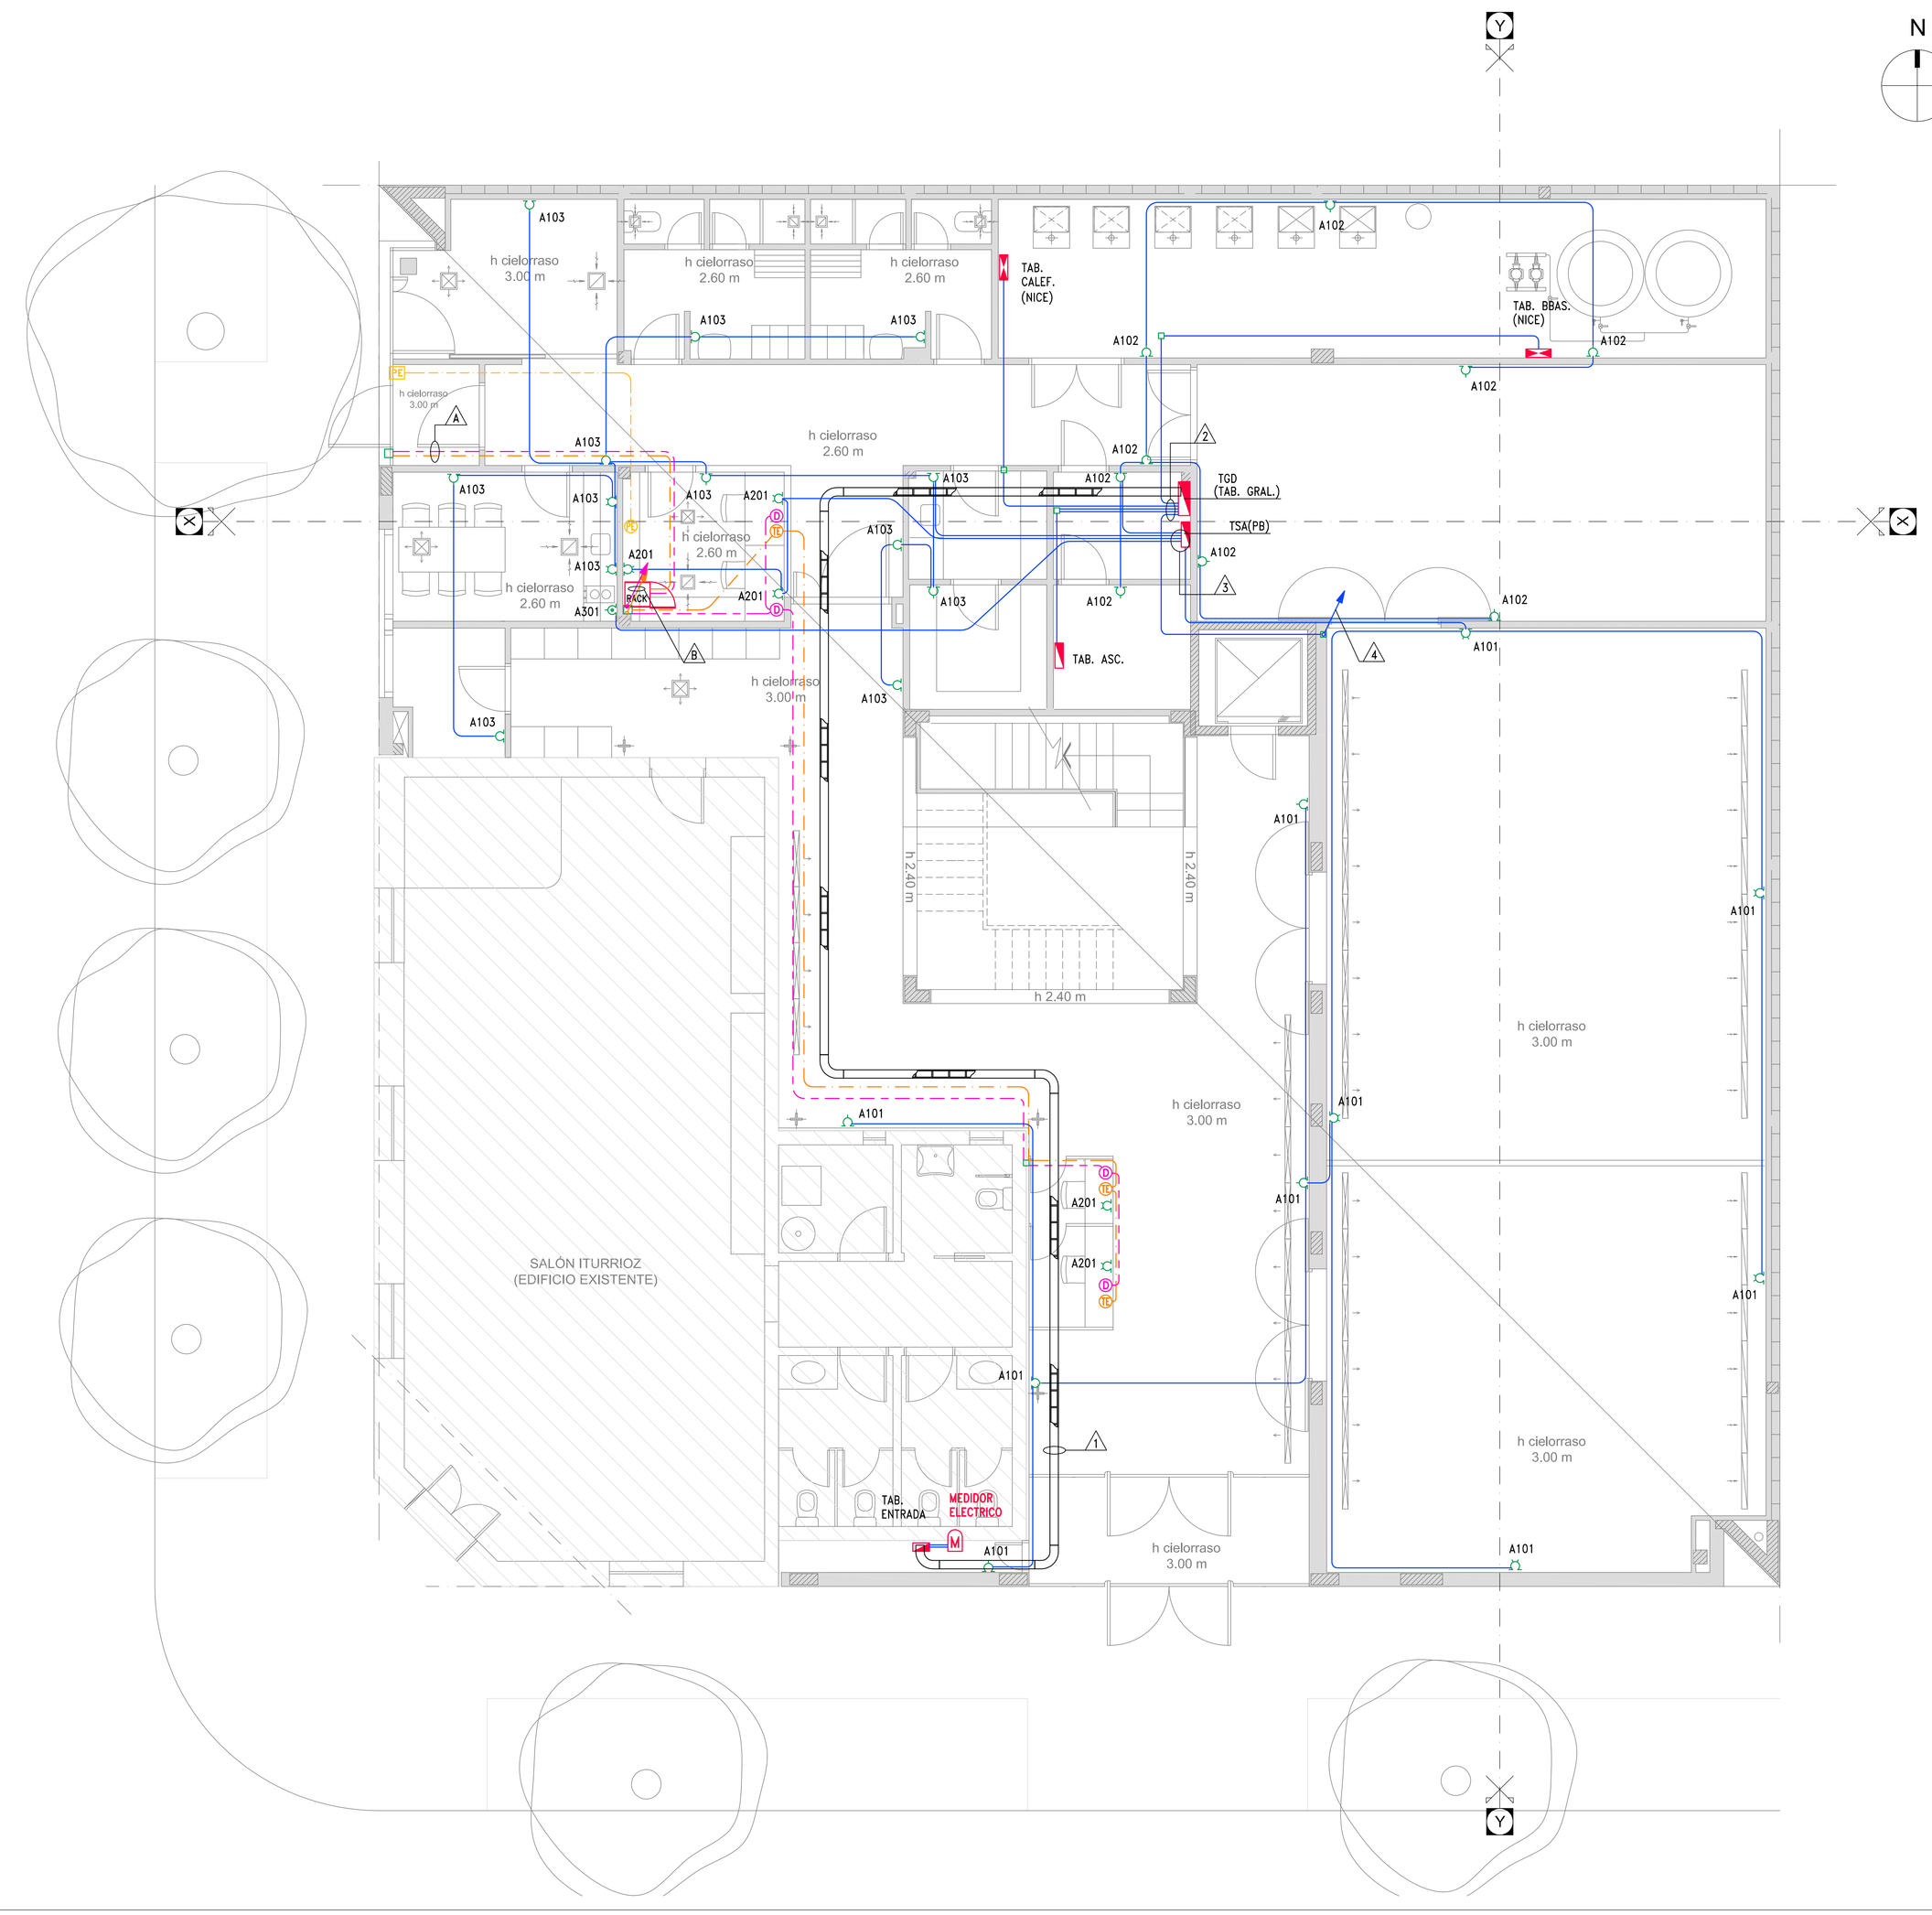

SIMBOLOGIAS CORRIENTES DEBILES:

- BOCA PARA DATOS
- BOCA PARA TELEFONIA
- PERISCOPIO EN PISO: 1 BOCA DATOS-1 BOCA TEL y TOMAC. DOBLE
- CENTRAL DE AUDIO
- PARLANTE
- PORTERO ELECTRICO (UNIDAD EXTERIOR)
- PORTERO ELECTRICO (UNIDAD INTERIOR)
- RACK DE DATOS
- CAÑERIA PARA TELEFONO
- CAÑERIA PARA DATOS
- CAÑERIA PARA PORTERO ELECTRICO

SIMBOLOGIAS TOMACORRIENTES:

- TOMACORRIENTE IRAM 2x10A+T
- TOMACORRIENTE DOBLE IRAM 2x10A+T
- TOMACORRIENTE USOS ESPECIALES 2x20A+T
- CAJA DE PASE
- CANERIA PARA TOMACORRIENTES Y F.M.
- BANDEJA PORTACABLES TIPO ESC. 150mm.

NOTAS PARA TOMACORRIENTES:

SALVO INDICACION EN CONTRARIO

1-LA INSTALACION DE TOMACORRIENTES MONOFASICOS EN CAÑERIAS A DESDE BALADAS DE CAJA CON BORNERA SERA RS19-2x2,5+T

2-LAS INSTALACIONES INTERIORES POR CONTRAPISO SERAN REALIZADAS MEDIANTE CAÑO DE PVC Y CABLE AUTOPROTEGIDO NORMA IRAM 2178 CON DOBLE VAINA DE PVC.

3-EL CONTRATISTA EN SU OFERTA, DEBERA CONSIDERAR LA TOTALIDAD DE LAS CAJAS DE PASE QUE SEAN NECESARIAS, PARA NO SOBREPASAR LAS DOS CURVAS ENTRE CAJAS.

4-LA INDICACION (NICE) REFIERE A UNA INSTALACION NO INCLUIDA EN EL CONTRATO DE ELECTRICIDAD.

NOTAS PARA C.D.:

SALVO INDICACION EN CONTRARIO

1-LAS INSTALACIONES DE DATOS, TELEFONIA Y/O PORTERO ELECTRICO SERAN VACIAS PREVIENDO LAS CANALIZACIONES SEGUN LA SIGUIENTE TABLA:

CABLE (UTP 6 RG59)	CAÑO
1	RS19
2	RS22
3	RS25
4 a 5	RS32
6 a 10	RS51

1 — 1(3x70) + (1x35) + T Allm TGD POR BANDEJA ESC. 150mm.
RS38-4x16+T TAB. CALEF. (NICE)
3(RS32-4x10+T) TSA(PB) / TSB(PA) / TAB.BBAS. (NICE)

2 — RS25-4x6+T TAB. ASC.

3 — 3(RS19-2x2,5+T) A101-A102-A103
RS19-2x2,5+T A201
RS19-2x4+T A301

4 — RS32-4x10+T TSB(PA)

A — RS51-VACIO ENTRADA DATOS
RS51-VACIO ENTRADA TELEFONICA

B — RS51-VACIO DATOS
RS51-VACIO TELEFONICA

NOTA: El nivel ±0.00 de Proyecto corresponde al nivel +10,05 del plano de relevamiento (Ver plano A2).

PROGRAMA DE DESARROLLO DE CORREDORES TURÍSTICOS

PRESTAMO BID 2606 / OC - AR

ORGANISMO EJECUTOR

Ministerio de Turismo Presidencia de la Nación

ORGANISMO EJECUTOR

UEPI

MUSEO CUEVA DE LAS MANOS

Perito Moreno, Santa Cruz

Referencia:

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Corrientes débiles, FM y Tomas

Planta Baja

Lugar y fecha:
Perito Moreno, Santa Cruz
17 de abril de 2015

Tipo de intervención - Etapa

OBRA NUEVA — PROYECTO

Escala:
1:50

Plano número:
F1-1

Archivo
IE-CDyTC Plantas-MUSEO.dwg

Dibujo
GAB

Proyecto