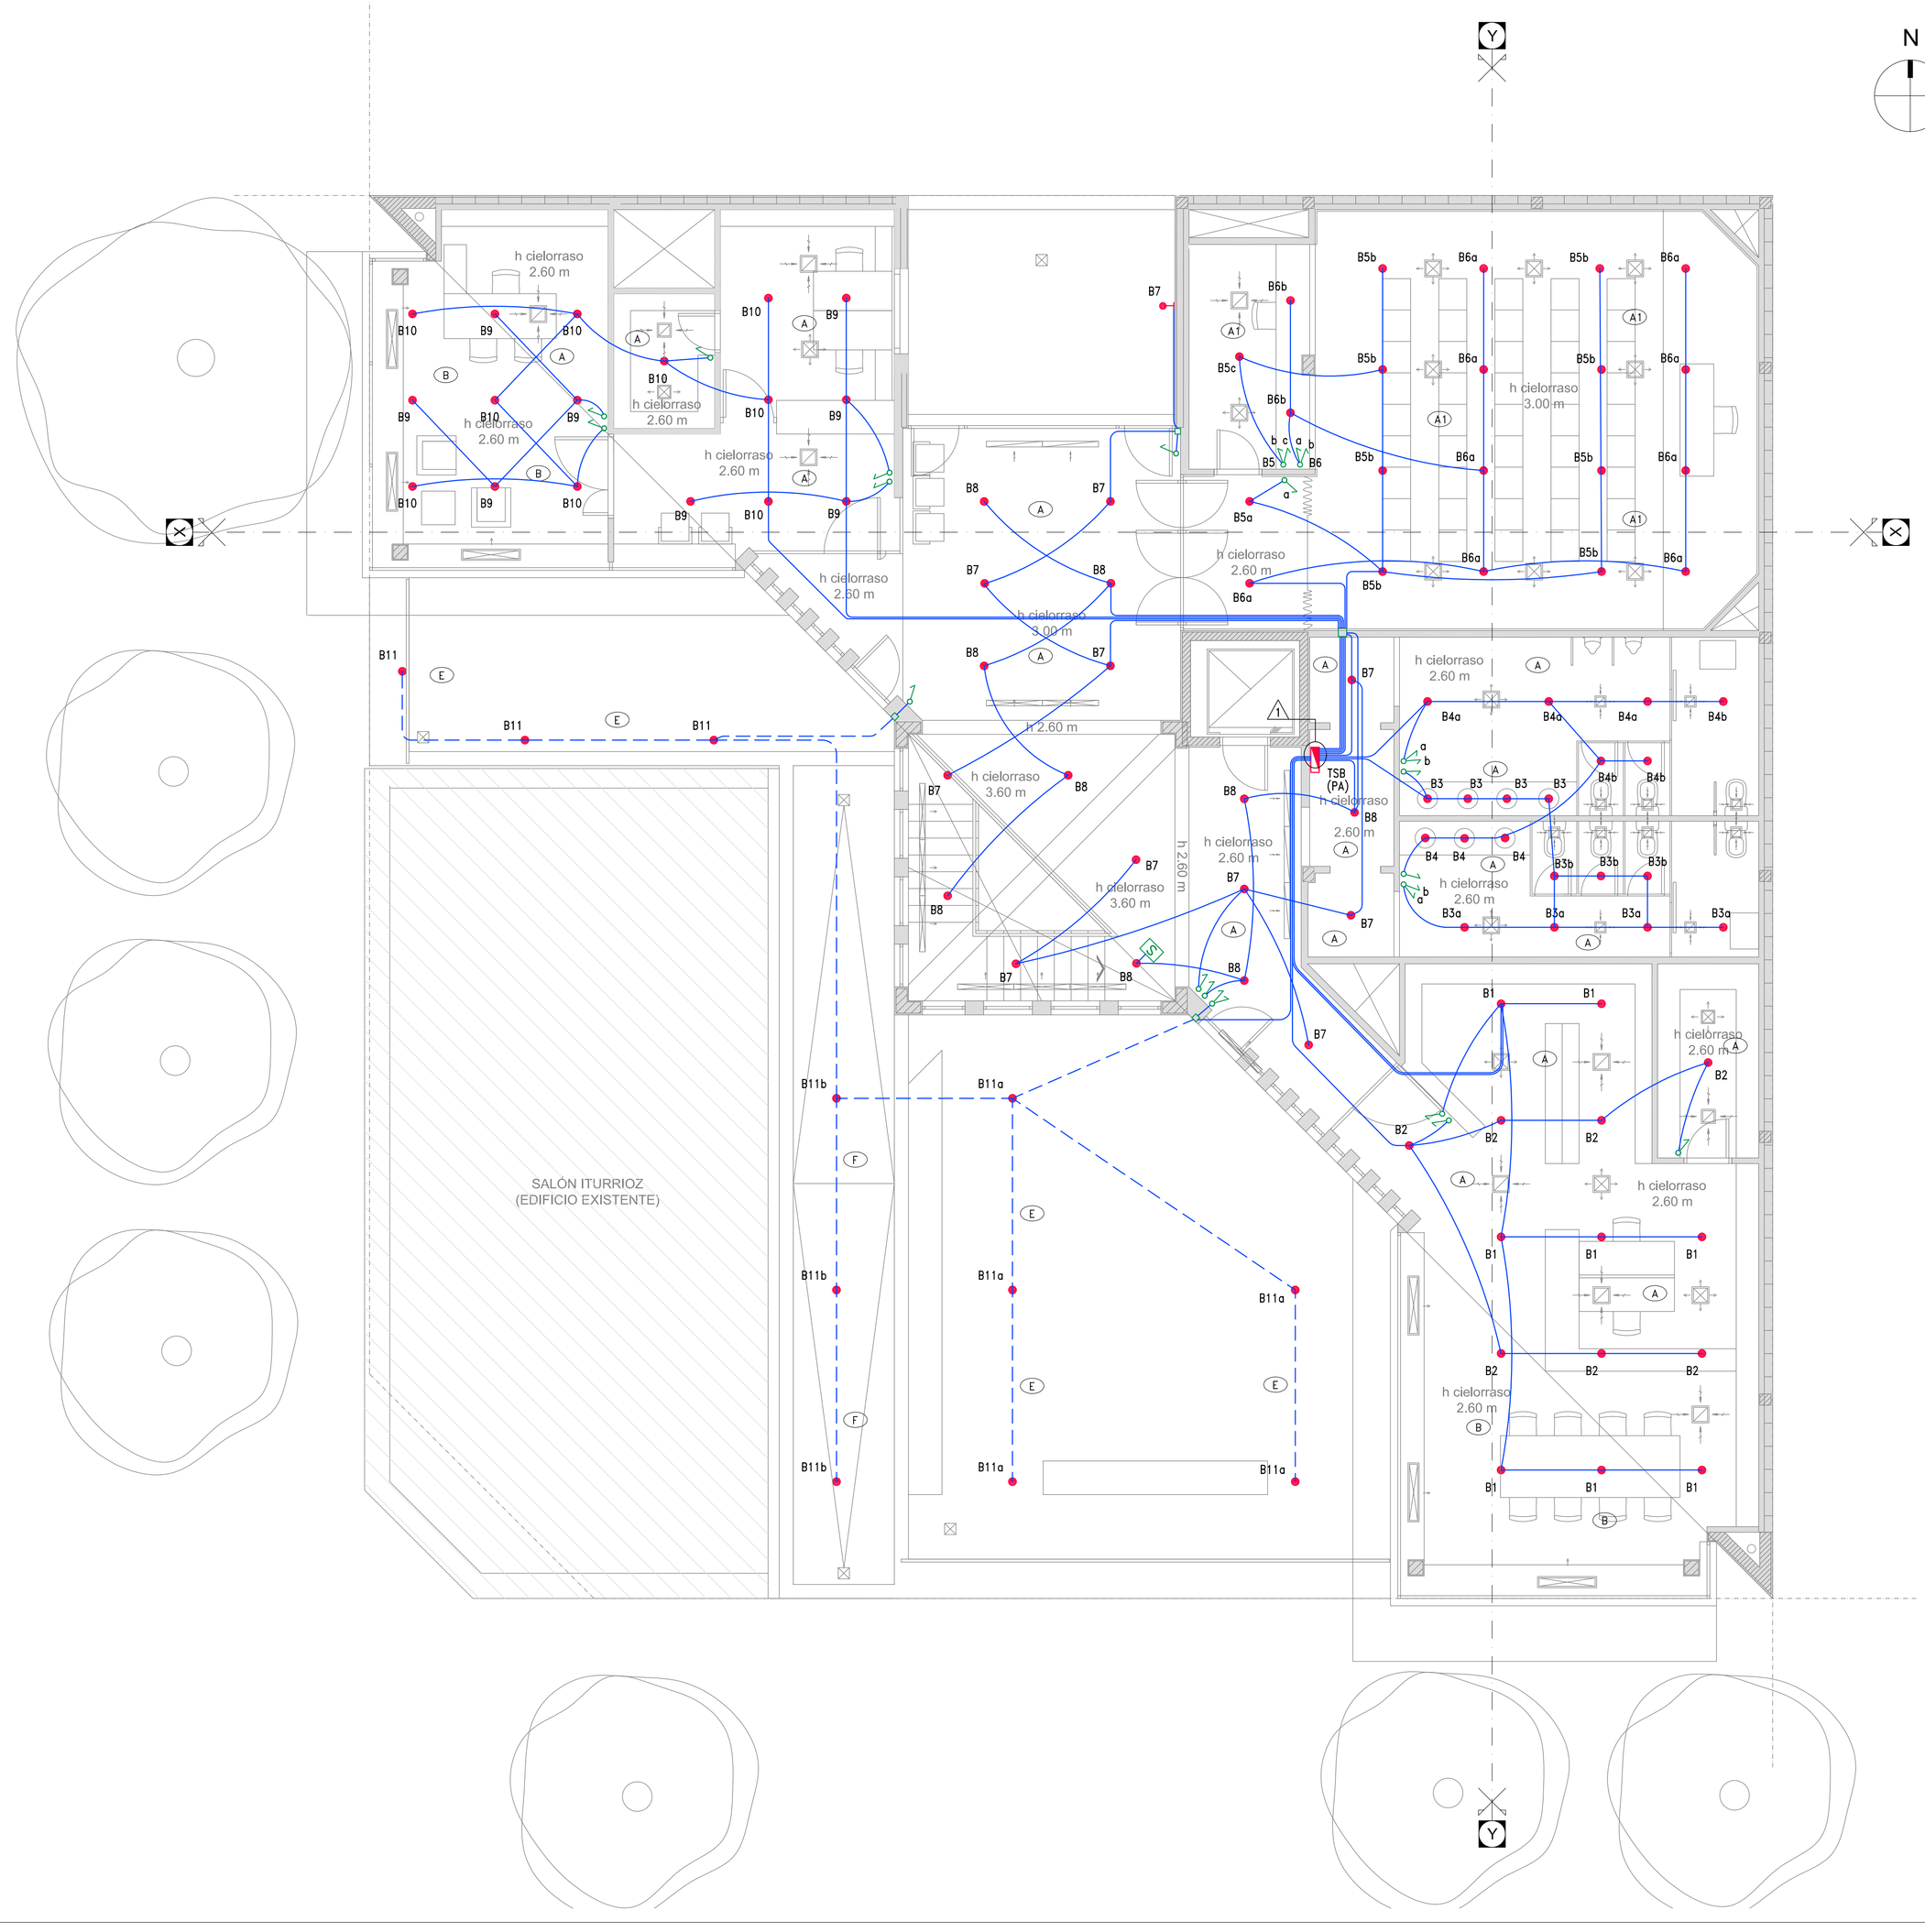

SIMBOLOGIAS PARA ILUMINACION:

- BRAZO DE ILUMINACION
- BOCA DE ILUMINACION
- ARTEFACTO INDICADOR DE SALIDA
- LLAVE DE UNO, DOS, Y TRES PUNTOS
- LLAVE COMBINACION
- CAJAS DE PASE (DIFERENTES MEDIDAS)
- CANERIA PARA ILUMINACION
- CANERIA POR CONTRAPISO
- TABLERO ELECRTICO
- TABLERO FW
- MEDIDOR DE ENERGIA DE COMPAÑIA

TIPOS DE ARTEFACTOS DE ILUM:

- (A) DE EMBUTIR CON LÁMPARA COMPACTA PANTALLA REFLECTORA 2x14W DULUX MODELO TIPO X3460 Corbusier 6 SIMILAR
- (A1) DE EMBUTIR CON LÁMPARA COMPACTA PANTALLA REFLEC. 1x50/1x20W-12V AR111 MODELO TIPO X3460 Corbusier 6 SIMILAR
- (B) PLAFON CON PANTALLA REFLECTORA 2x14W DULUX MODELO TIPO X3460 Corbusier 6 SIMILAR
- (C) PLAFON CON CUERPO Y DIFUSOR EN POLICARBONATO - FLUORESCENTE 2x36W
- (D) RIEL ELECTRICO EMBUTIDO-LARGO 3m MODELO TIPO R2X Zumtobel 6 SIMILAR
- (D1) APLIQUE PARA CONECTAR A RIEL ELECTRICO CUERPO ORIENTABLE MODELO TIPO 1404 Corbusier 6 SIMILAR
- (E) COLUMNA CUADRADA 2 PROYECT. ORIENTABLES LUMINARIA 4x26W Cv. D MODELO TIPO X337/72 Corbusier 6 SIMILAR
- (F) PROYECTOR HERMETICO ORIENTABLE C/ANCLAJE A TIERRA POR ESPIGA 1x50 AR111 MODELO TIPO WOOD7 Corbusier 6 SIMILAR

NOTAS PARA ILUMINACION:

SALVO INDICACION EN CONTRARIO

1-TODA LA INSTALACION DE ILUMINACION SERA RS19-2x2,5+T 6 RS19-3x2,5+T SEGUN CORRESPONDA.

2-LAS BAJADAS A LLAVE SERAN:
DE UN EFECTO - RS19-2x1,5+T
DE DOS EFECTOS - RS19-3x1,5+T
COMBINADAS - RS19-3x1,5+T

3-LOS RETORNOS SERAN 1,5mm2.

4-EL CONTRATISTA EN SU OFERTA, DEBERA CONSIDERAR LA TOTALIDAD DE LAS CAJAS DE PASE QUE SEAN NECESARIAS, PARA NO SOBREPASAR LAS DOS CURVAS ENTRE CAJAS.

5-LA SECCION DE LOS CIRCUITOS INDICADOS EN COTAS A LA SALIDA DE LOS TABLEROS SECCIONALES SERAN HASTA LA PRIMER BOCA DE ILUMINACION, y CONTINUARAN EN TODOS LOS CASOS CON SECCION 1,5mm2 HASTA LA ULTIMA BOCA.

6-EN LOS ESPACIOS EXTERIORES NO ACOTADOS LOS CONDUCTORES SERAN CABLES AUTOPROTEGIDOS DIRECTAMENTE ENTERRADOS (TRINCHERA).

7-LA INSTALACION DE CIRCUITOS DE ILUMINACION EN AREA CUBIERTA POR SOLADO SERA EN CAÑO PVC, INCLUIDO EN HORMIGON POBRE.

(1) 1(RS19-2x1,5+T) B1 a B11

NOTA: El nivel ±0.00 de Proyecto corresponde al nivel +10,05 del plano de relevamiento (Ver plano A2).

PROGRAMA DE DESARROLLO DE CORREDORES TURÍSTICOS

PRESTAMO BID 2606 / OC - AR

ORGANISMO EJECUTOR

Ministerio de Turismo Presidencia de la Nación

ORGANISMO EJECUTOR

UEPI

MUSEO CUEVA DE LAS MANOS

Perito Moreno, Santa Cruz

Referencia:

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Iluminación y Redes Planta Alta

Lugar y fecha:
Perito Moreno, Santa Cruz
17 de abril de 2015

Tipo de intervención - Etapa

OBRA NUEVA — PROYECTO

Escala: 1:50

Plano número: **F1-4**

Archivo: IE-ILUM Plantas-MUSEO.dwg

Dibujo

Proyecto