CORTE LATERAL
Esc 1:25

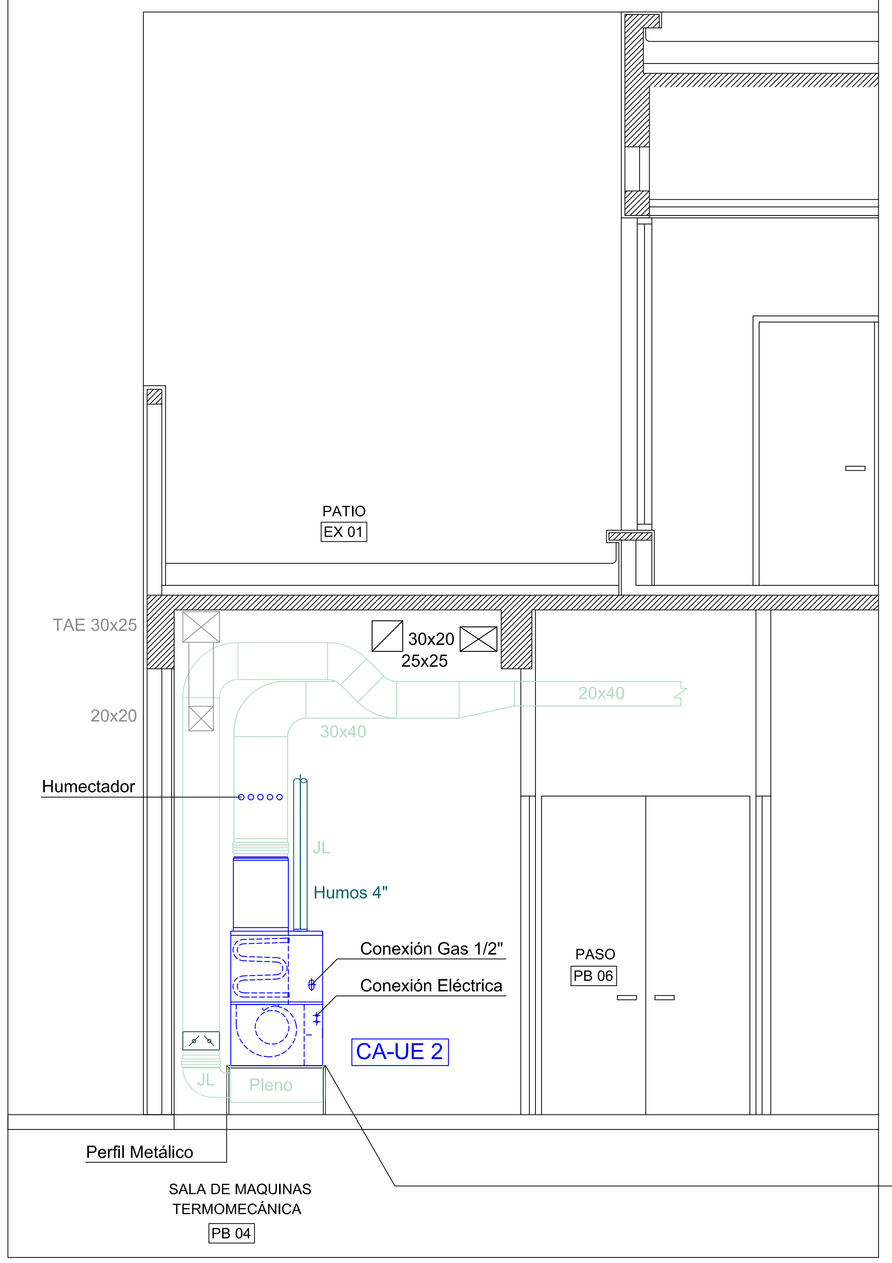

UNIFILAR TABLERO ELÉCTRICO

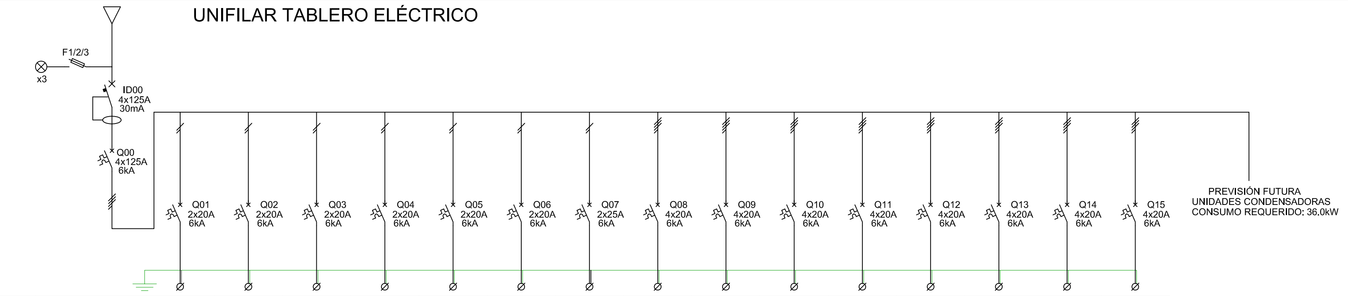

EQUIPO	INTERRUPTOR, TM	CA.1	CA.2	CA.3	CA.4	CA.5	CA.6	VE.1	VE.2	VE.3	H.1	H.2	H.3	H.4	H.5	H.6
N° DE BORNE																
FASE/S		RSTN	RN	SN	TN	RN	SN	TN	RN	RSTN	SN	RSTN	RSTN	RSTN	RSTN	RSTN	RSTN
TENSION (V):		380	220	220	220	220	220	220	220	380	220	380	380	380	380	380	380
INTENSIDAD (A):	109,1A (Simultáneo)	2,6A	2,6A	2,6A	2,6A	2,6A	2,6A	2,6A	1,4A	1,5A	1,4A	5,4A	10,8A	3,2A	3,2A	3,2A	3,2A
POTENCIA (kW):	63,5kW	0,7kW	0,7kW	0,7kW	0,7kW	0,7kW	0,7kW	0,3kW	0,7kW	0,3kW	4,1kW	8,3kW	2,4kW	2,4kW	2,4kW	2,4kW
CONDUCTOR (mm2):	50mm2	1,5mm2	1,5mm2	1,5mm2	1,5mm2	1,5mm2	1,5mm2	2,5mm2	2,5mm2	2,5mm2	2,5mm2	2,5mm2	2,5mm2	2,5mm2	2,5mm2	2,5mm2	2,5mm2
INTERRUPTOR (A):	125A	20A	20A	20A	20A	20A	20A	25A	20A	25A	20A	20A	20A	20A	20A	20A	20A
MARCA	-																
TIPO		C60N	C60N	C60N	C60N	C60N	C60N	C60N	C60N	C60N	C60N	C60N	C60N	C60N	C60N	C60N	C60N

A EFECTOS DE REDUCIR LA TRANSMISIÓN DE SONIDO DESDE LOS EQUIPOS A LAS SALAS SE AISLARÁN LOS DOS (2) PRIMEROS METROS DE ALIMENTACIÓN Y RETORNO DE CADA EQUIPO EN FORMA INTERNA MEDIANTE MATERIAL FONOABSORBENTE

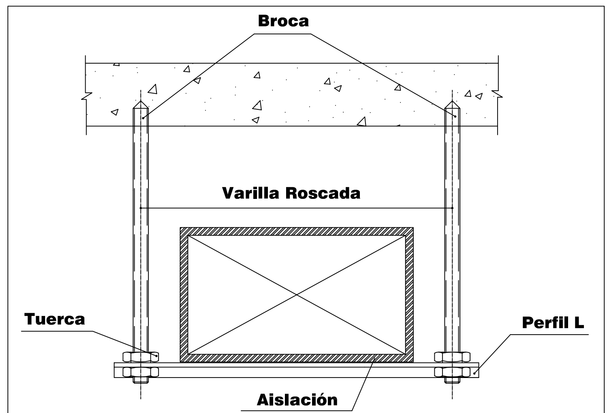

DETALLE MONTAJE CONDUCTOS

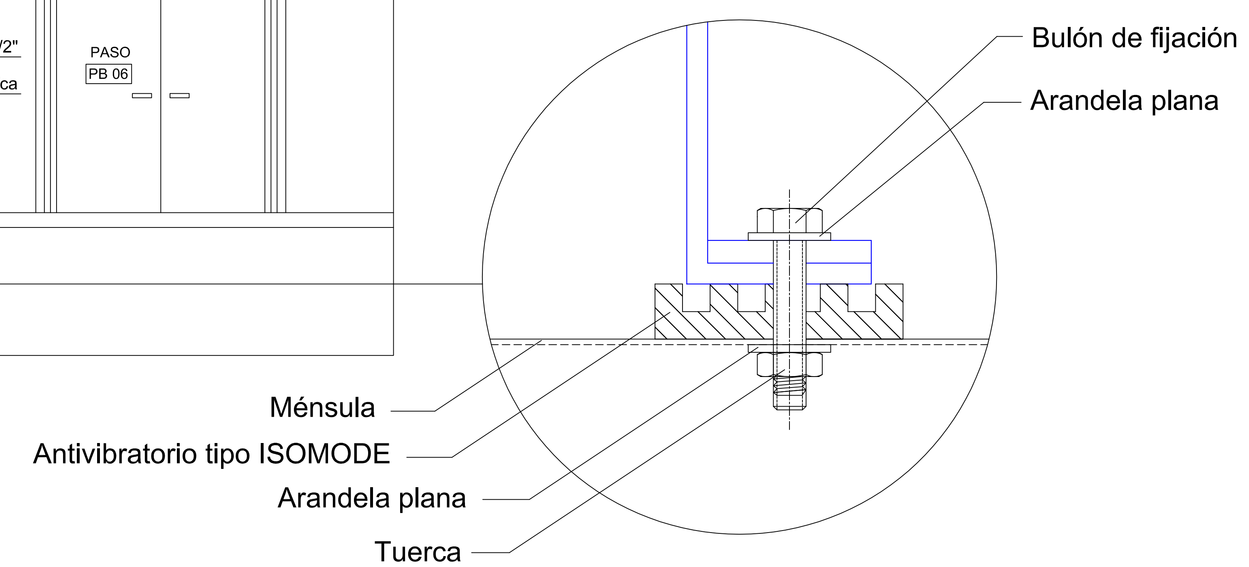

DETALLE APOYO CALEFACTOR
SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA

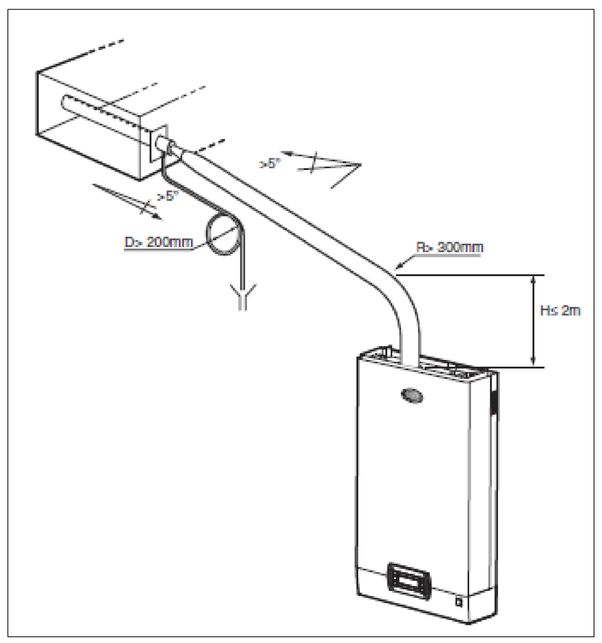

DETALLE CONEXIÓN HUMECTADOR

NOTA: El nivel ±0.00 de Proyecto corresponde al nivel +10,05 del plano de relevamiento (Ver plano A2).

PROGRAMA DE DESARROLLO DE CORREDORES TURÍSTICOS

PRESTAMO BID 2606 / OC - AR

ORGANISMO EJECUTOR

Ministerio de Turismo Presidencia de la Nación

ORGANISMO EJECUTOR

UEPI

MUSEO CUEVA DE LAS MANOS
Perito Moreno, Santa Cruz

Referencia:

INSTALACIÓN TERMOMECÁNICA

Detalles SM

Lugar y fecha:
Perito Moreno, Santa Cruz
17 de abril de 2015

Tipo de intervención - Etapa

OBRA NUEVA PROYECTO

Escala:
1:50

Plano número:
F4-5

Archivo
G:\03\PIOP\382\05\Doc.Gral\Arch.Ed\F4-F4-5.dwg

Dibujo

Proyecto